


# dach F

2 x skraplacz CRS128 P=3,2kW

połączyć z systemem zwodów poziomych  
instalacji odgromowych prętem FeZn fi 6

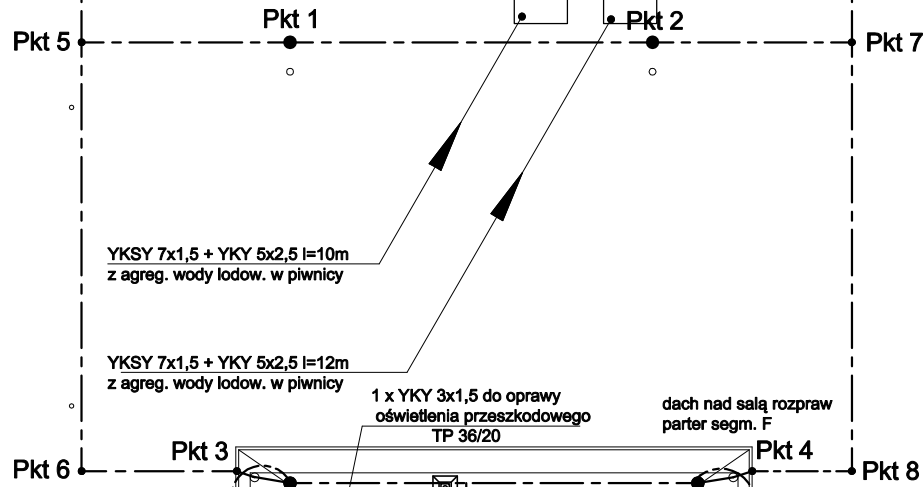

z TP-36 YKY 3x2,5 l=8m  
do RW-B2 YKSY 7x1,5 l=50m

z TP-36 YKY 3x2,5 l=8m  
do RW-B2 YKSY 7x1,5 l=50m

z TP-36 YKY 3x2,5 l=15m  
do serwera B  
YKSY 7x1,5 l=50m

z TP-36 YKY 3x2,5 l=21m  
do RW-B2 YKSY 7x1,5 l=50m

z TP-36 YKY 3x2,5 l=19m  
do RW-B2 YKSY 7x1,5 l=50m

z TP-35 YKY 3x2,5 l=14m  
do RW-B2 YKSY 7x1,5 l=50m

z TP-35 YKY 3x2,5 l=16m  
do RW-B2 YKSY 7x1,5 l=50m

z TP-35 1 x YKY 3x2,5  
do zasil. ogrzew. rynien

z TP-35 YKY 3x2,5 l=19m  
do RW-B2 YKSY 7x1,5 l=55m

z TP-35 YKY 3x2,5 l=22m  
do RW-B2 YKSY 7x1,5 l=55m

1 x YKY 3x1,5 do oprawy  
oświetlenia przeszkodowego  
TP 35/22

z TP-35 YKY 3x2,5 l=36m  
do RW-B2 YKSY 7x1,5 l=55m

2 x  
R 100 B7V1/W1  
P = 5,64 kW

z TP-36 YKY 5x4 l=16m  
do UPS-a B 00/07a  
YKSY 7x1,5 l=25m

# dach B

